

**UPUTSTVO ZA RAD SA
INSTALACIJAMA I OPREMOM
PRELIVNOG BAZENA 50 x 25**



BEOGRAD, JUN 2008 g.



Slika 3

Filter sa pe{~anom
ispunom za filtraciju
bazenske vode

Manometri za pritisak
u filteru

Set od pet ventila za
upravljanje protokom
vode kroz filter


Pozicije :

- 1 Zatvoren protok
- 2 Filtriranje
- 3 Recirkulacija
- 4 Ispiranje
- 5 Stabilizacija
- 6 Pra`njenje

Prikaz ovih polo`aja ventila
date su na posebnom
prilogu

Kontrolno staklo

POTIS PUMPE

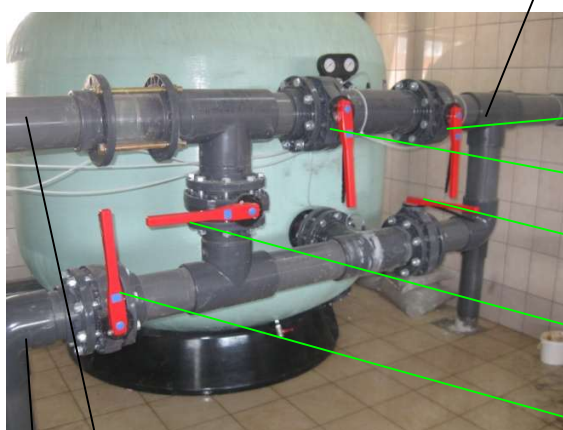

Slika 11

KA KANALIZACIJI

KA BAZENU

- 1 Zatvoren protok


Ventil 1 ZATVOREN

Ventil 2 ZATVOREN

Ventil 3 ZATVOREN

Ventil 4 OTVOREN-ZATVOREN
(nebitno)

Ventil 5 ZATVOREN

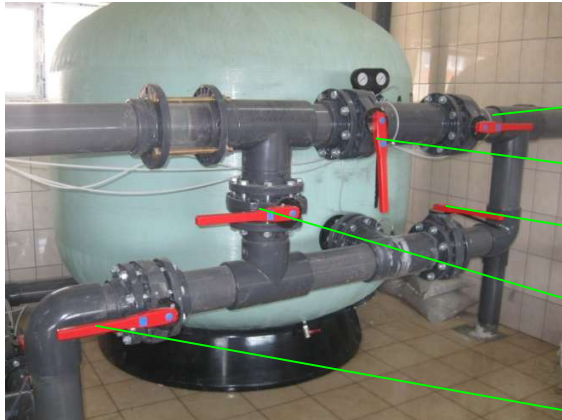

Slika 12

2 Filtriranje


Ventil 1 OTVOREN

Ventil 2 ZATVOREN

Ventil 3 ZATVOREN

Ventil 4 ZATVOREN

Ventil 5 OTVOREN

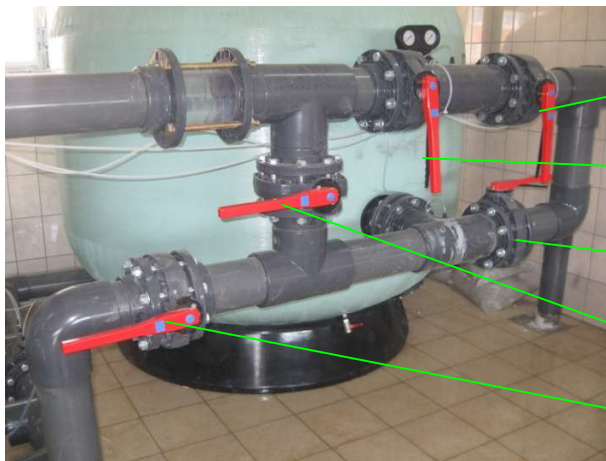

Slika 13

3 Recirkulacija


Ventil 1 ZATVOREN

Ventil 2 ZATVOREN

Ventil 3 OTVOREN

Ventil 4 ZATVOREN

Ventil 5 OTVOREN

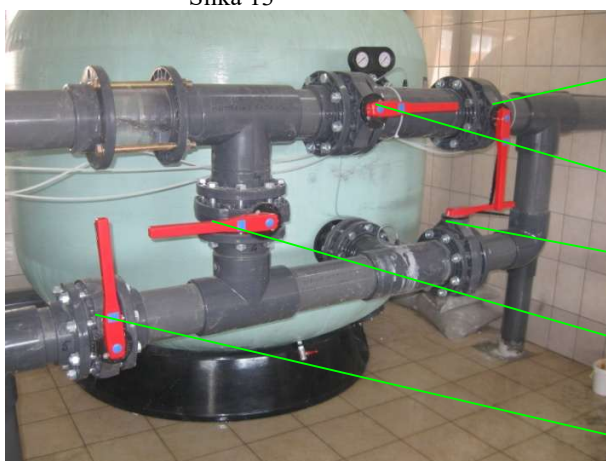

Slika 14

4 Ispiranje


Ventil 1 ZATVOREN

Ventil 2 OTVOREN

Ventil 3 OTVOREN

Ventil 4 ZATVOREN

Ventil 5 ZATVOREN

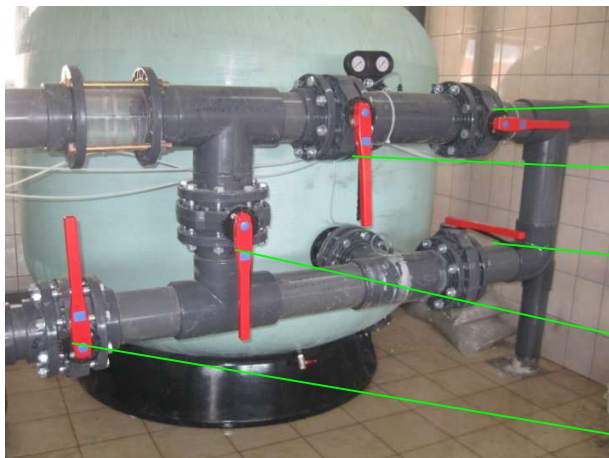

Slika 15

5 Stabilizacija

Ventil 1 OTVOREN

Ventil 2 ZATVOREN

Ventil 3 ZATVOREN

Ventil 4 OTVOREN

Ventil 5 ZATVOREN



Slika 16

6 Pra`njenje

Ventil 1 ZATVOREN

Ventil 2 ZATVOREN

Ventil 3 OTVOREN

Ventil 4 OTVOREN

Ventil 5 ZATVOREN